


**ВКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ**

ВЫХ. ЗАЖИМ	ВЫХОД	ПАРАМЕТР
12 13	1	ХЛОР 1
14 15	2	ХЛОР 2/ рН
16 17	3	СРЕДН. АРИФМ. / РЕГУЛЯТОР 2
18 19	4	РЕГУЛЯТОР 1


**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ К ДАТЧИКУ - измерение хлора и рН**

ВХОД. ЗАЖИМ MPC66	ДАТЧИК	ПАРАМЕТР	
20 ВХОД 1	20	ХЛОР 1	ДАТЧИК SPR42 , PK41
21 ВХОД 1	19	ХЛОР 1	
22 ВХОД 2	18	рН	
23 ВХОД 2	17	рН	

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧУВСТ. ЭЛЕМ.  
ИЗМЕРЕНИЕ ХЛОРА ( без измерения рН )**

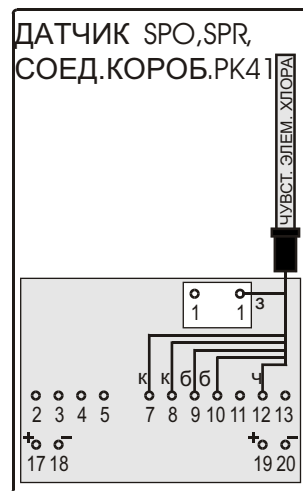

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧУВСТ. ЭЛЕМ.  
ИЗМЕРЕНИЕ ХЛОРА И рН**

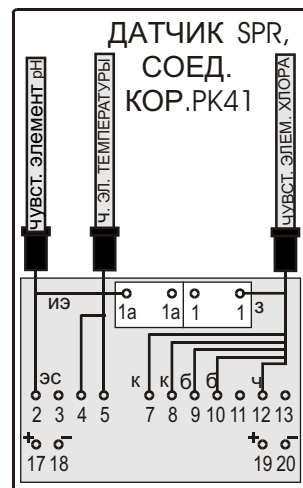

з	ЗЕЛЕНЫЙ
ч	ЧЕРНЫЙ
б	БЕЛЫЙ
к	КРАСНЫЙ
иэ	ИЗМЕР. ЭЛЕКТРОД
эс	ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ