



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧУВСТ. ЭЛЕМ.
ИЗМЕРЕНИЕ ДВУОКИСИ ХЛОРА
(без измерения рН)

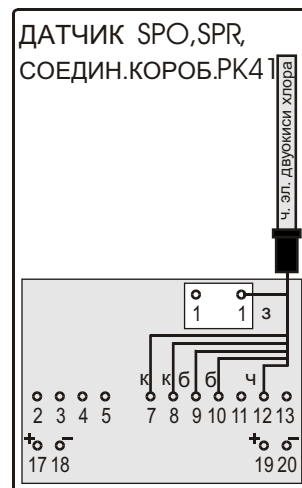

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧУВСТ. ЭЛЕМ.
ИЗМЕРЕНИЕ ДВУОКИСИ ХЛОРА и рН

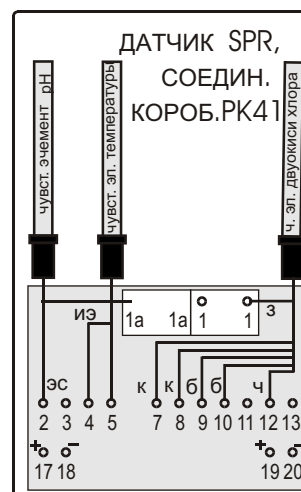

ВКЛЮЧЕНИЕ АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ

ВЫХ. ЗАЖИМ	ВЫХОД	ПАРАМЕТР
12 13	1	ДВУОКИСЬ ХЛОРА 1
14 15	2	ДВУОКИСЬ ХЛОРА 2 / рН
16 17	3	СРЕДНЕЕ АРИФМ./ РЕГУЛЯТОР 2
18 19	4	РЕГУЛЯТОР1

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ К ДАТЧИКУ - измерение двуокиси хлора и рН

ВХОД. ЗАЖИМ MPC66	ДАТЧИК	ПАРАМЕТР	
20 ВХОД 1	20	ДВУОКИСЬ 1	ДАТЧИК SPR42 , PK41
21 ВХОД 1	19	ДВУОКИСЬ 1	
22 ВХОД 2	18	рН	
23 ВХОД 2	17	рН	

з	ЗЕЛЕНЫЙ
ч	ЧЕРНЫЙ
б	БЕЛЫЙ
к	КРАСНЫЙ
из	ИЗМЕР. ЭЛЕКТРОД
эс	ЭЛЕКТРОД СРАВНЕНИЯ